


Pomiary		Komora przelazowa	Komora odpowiedźnika
Zakres		Ciśnienie w rurociągu DN 800	Natężenie przepływu wody w rurociągu DN 800
0...650 kPa			

Obiekt

Szafa
telemechaniki
ST-105

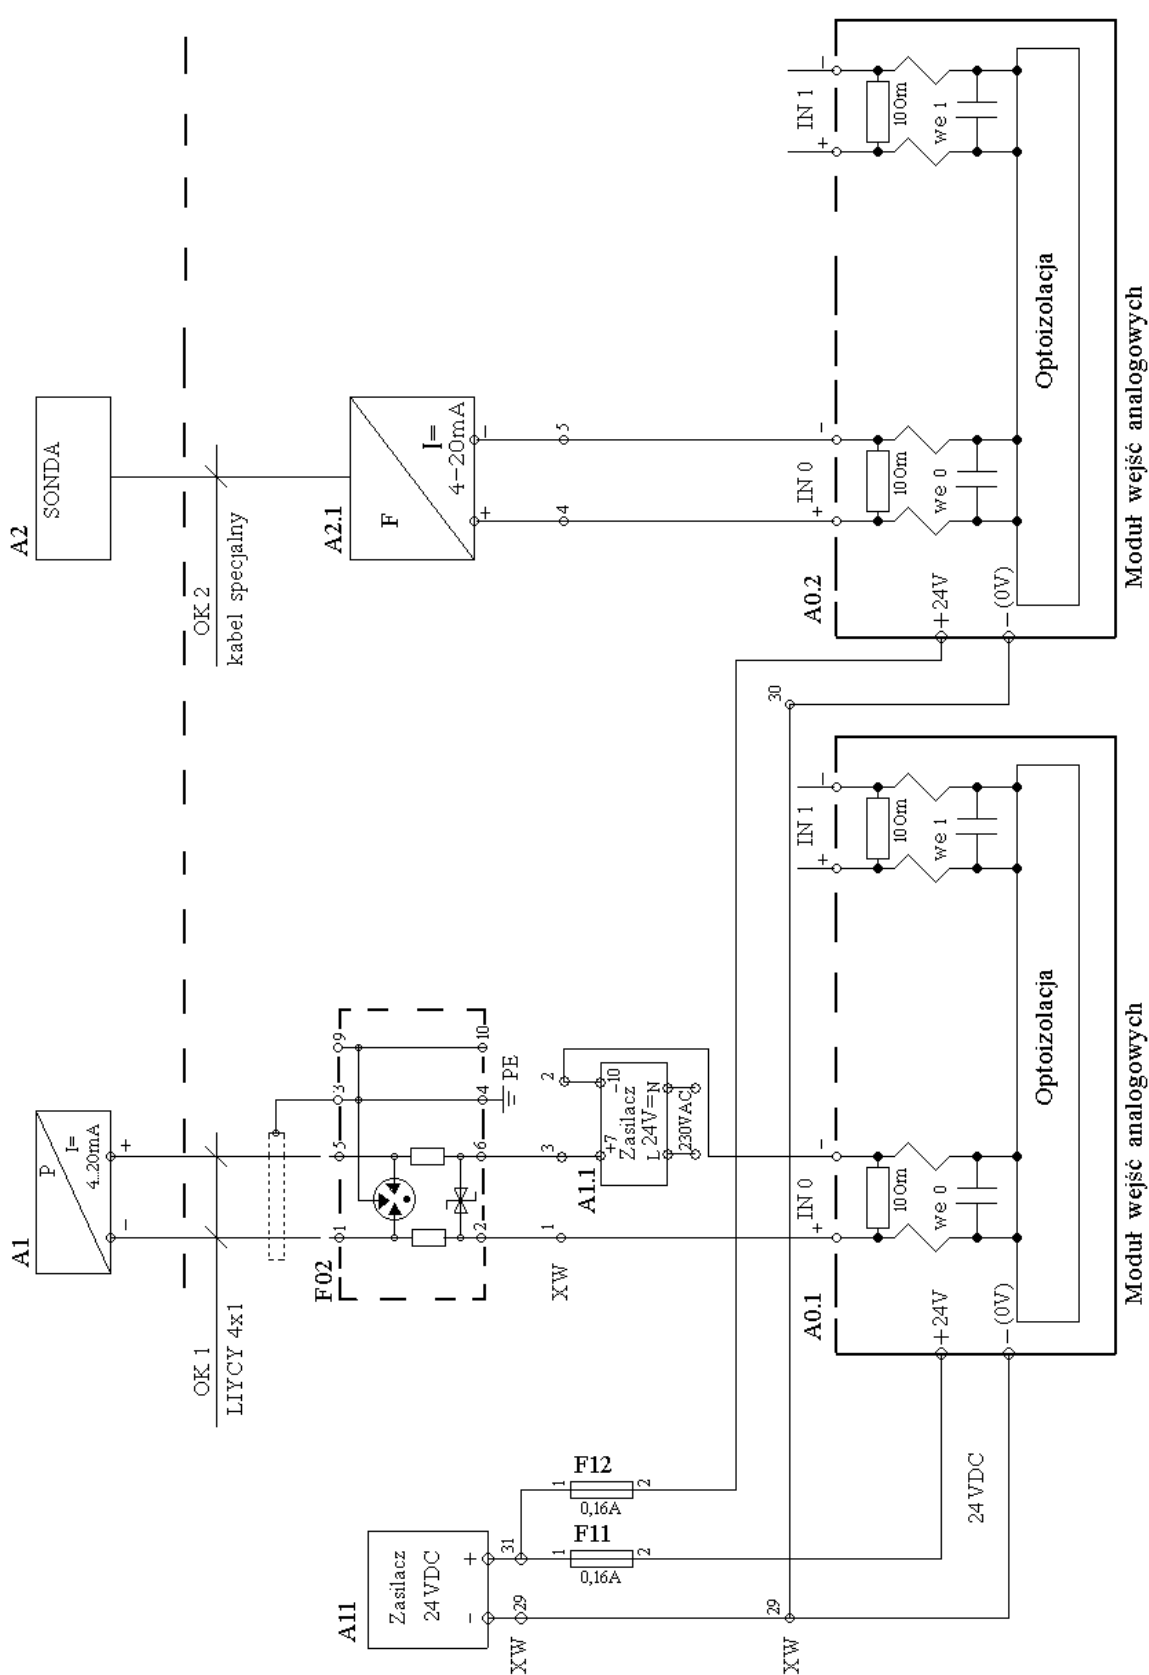

Projektował:	mgr inż. Józef Frąszczak	Inwestycja: Modernizacja urządzeń telemechaniki w punkcie pomiarowym nr 105 sieci wodociągowej ZWIK Łódź
Sprawdził:	dr inż. Janina Lisiecka-Frąszczak	Obiekt: Punkt pomiarowy nr 105 ul. Zgierska/Sikorskiego
Data: 2016r..	Nazwisko	Podpis
BONO Poznań Os. Orła Białego 34/2		Branża: AKP, wizualizacja
		Stadium: PB - W
		Nr rys. 1601-105-29.05
		Ark. 1/2